CLIENT:

PROJET:

COMMANDE CCF: SOC24 + SOB24 (SO62)

N° SCHEMA: 299899_S01

VERSION 2

REV	NOM	DATE	REV	NOM	DATE
1	N.COLLIARD	27.10.2015			
2	D. LOCHER	25.02.2016			
3	N.COLLIARD	17.07.2017			

SCHAKO KLIMA-LUFT

RUE JEAN PROUVÉ 28
CH - 1762 GIVISIEZ

TEL : 026 460 88 00
FAX : 026 460 88 05

www.schako.ch
schako@schako.ch

Ce schéma reste la propriété intellectuelle de SCHAKO (Suisse) SA.

Aucune modification ou adaptation n'est autorisée sans notre accord préalable.

PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES

Le matériel préconisé doit être installé selon les prescriptions du fabricant.

Les contacts sont représentés respectivement sans tension, froid, sec et à pression nulle.

La section des conducteurs basse tension est à dimensionner selon les prescriptions locales du fournisseur d'énergie.

Un interrupteur de sécurité est à prévoir sur tous les ventilateurs et les pompes.

Longueur de la ligne	< à 50m	50-100m	100-200m
Interrupteurs de commande, fins de course (DDC)	0.8mm²	1mm²	1mm²
Thermostats, hygrostats, pressostats	0.8mm²	1mm²	1mm²
Sondes, transmetteurs (température, humidité, pression)	0.8mm²	1mm²	1.5mm²
Interrupteurs de commande, fins de course	0.8mm²	1.5mm²	1.5mm²
Positionneurs (clapets, vannes, etc.)	0.8mm²	1.5mm²	1.5mm²

INDEX DE

N°	Fichier	Commentaire	Date
1	299899_S01.0000	PAGE DE GARDE	14.07.2017
2	299899_S01.0000a	PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES	14.07.2017
3	299899_S01.0002	ALIMENTATION 24VAC	14.07.2017
4	299899_S01.0003	SCHEMA DE RACCORDEMENT	14.07.2017

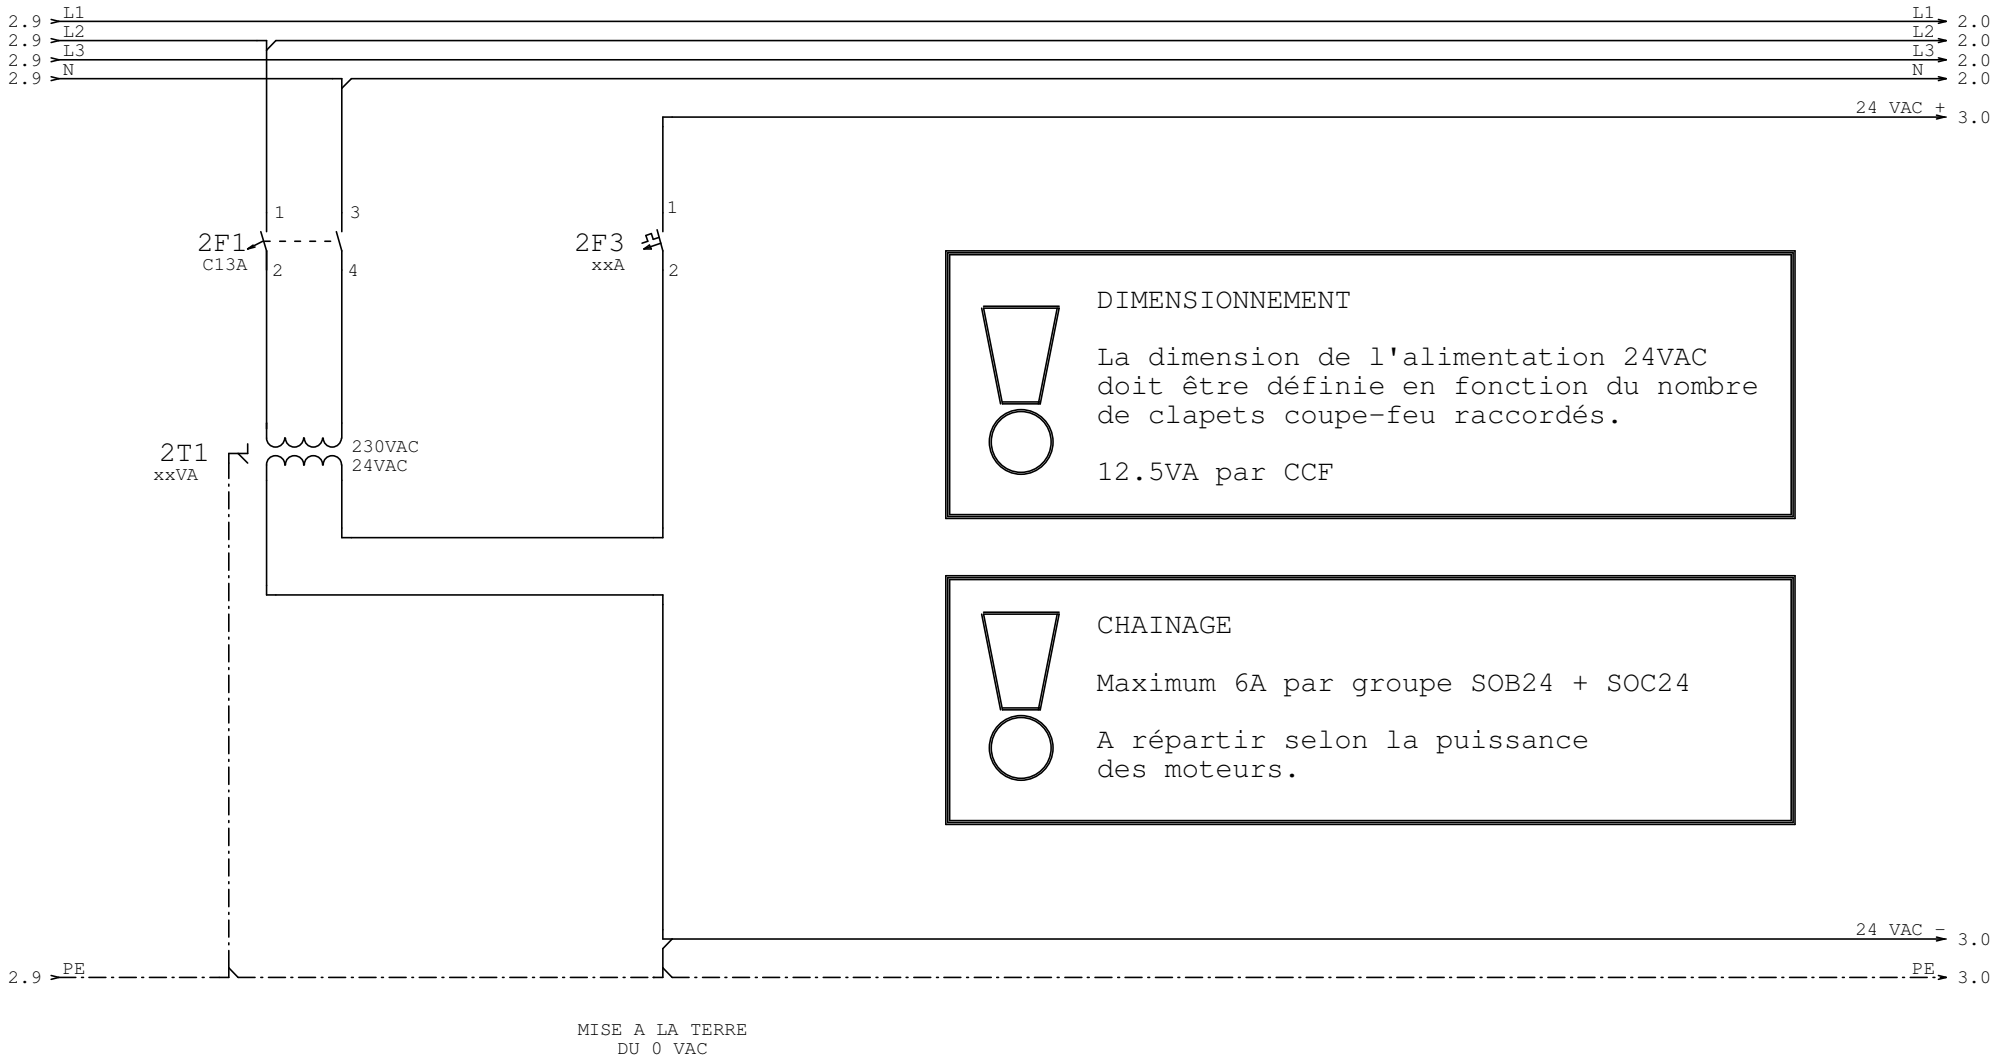

DIMENSIONNEMENT

La dimension de l'alimentation 24VAC doit être définie en fonction du nombre de clapets coupe-feu raccordés.

12.5VA par CCF

CHAINAGE

Maximum 6A par groupe SOB24 + SOC24

A répartir selon la puissance des moteurs.

DATE 17.07.2017 PROJET COMMANDE CCF SOC24 + SOB24 (SO62) N° SCHEMA 299899_S01	SCHAKO KLIMA-LUFT		ALIMENTATION 24VAC	N° FOLIO 2 SUIVANT 3 PRECEDENT 1 TOTAL 3

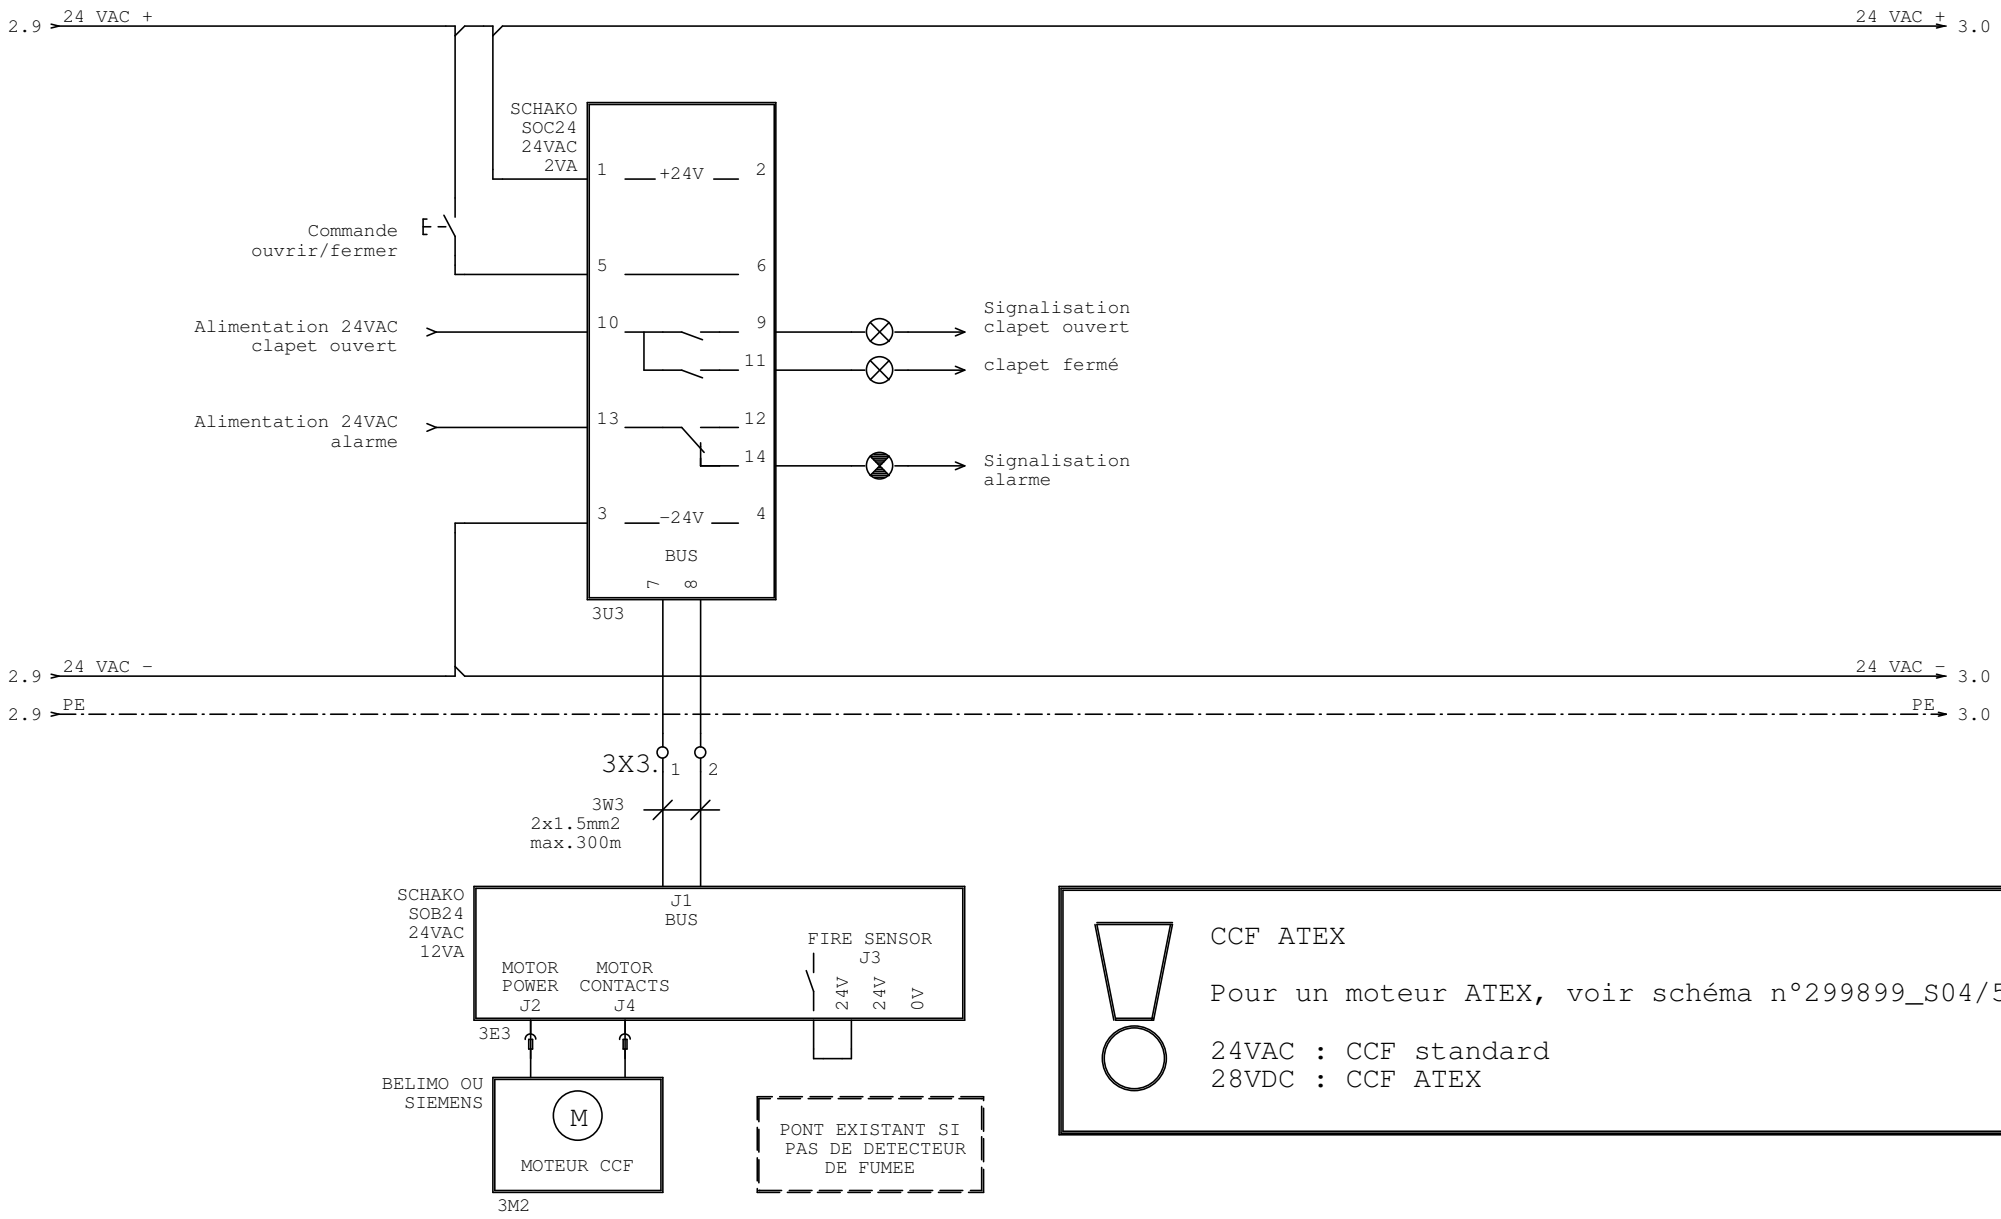

CCF ATEX

Pour un moteur ATEX, voir schéma n°299899_S04/5.

24VAC : CCF standard
28VDC : CCF ATEX

DATE 17.07.2017 PROJET COMMANDE CCF SOC24 + SOB24 (SO62) N° SCHEMA 299899_S01	SCHAKO KLIMA-LUFT	SCHEMA DE RACCORDEMENT	N° FOLIO 3 SUIVANT PRECEDENT 2 TOTAL 3