0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CLIENT:

PROJET:

COMMANDE CCF: SOC24 + SOB24 (CCF ATEX)
1 câble

N° SCHEMA: 299899_S05

SCHAKO KLIMA-LUFT

RUE JEAN PROUVÉ 28
CH - 1762 GIVISIEZ

TEL : 026 460 88 00
FAX : 026 460 88 05

www.schako.ch
schako@schako.ch

VERSION 1

REV	NOM	DATE	REV	NOM	DATE
1	D. LOCHER	19.05.2016			
2	N.COLLIARD	17.07.2017			

Ce schéma reste la propriété intellectuelle de SCHAKO (Suisse) SA.

Aucune modification ou adaptation n'est autorisée sans notre accord préalable.

PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES

Le matériel préconisé doit être installé selon les prescriptions du fabricant.

Les contacts sont représentés respectivement sans tension, froid, sec et à pression nulle.

La section des conducteurs basse tension est à dimensionner selon les prescriptions locales du fournisseur d'énergie.

Un interrupteur de sécurité est à prévoir sur tous les ventilateurs et les pompes.

Longueur de la ligne	< à 50m	50-100m	100-200m
Interrupteurs de commande, fins de course (DDC)	0.8mm²	1mm²	1mm²
Thermostats, hygrostats, pressostats	0.8mm²	1mm²	1mm²
Sondes, transmetteurs (température, humidité, pression)	0.8mm²	1mm²	1.5mm²
Interrupteurs de commande, fins de course	0.8mm²	1.5mm²	1.5mm²
Positionneurs (clapets, vannes, etc.)	0.8mm²	1.5mm²	1.5mm²

INDEX DE

N°	Fichier	Commentaire	Date
1	299899_S05.0000	PAGE DE GARDE	17.07.2017
2	299899_S05.0000a	PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES	17.07.2017
3	299899_S05.0002	ALIMENTATION 28VDC	17.07.2017
4	299899_S05.0003	SCHEMA DE RACCORDEMENT	17.07.2017

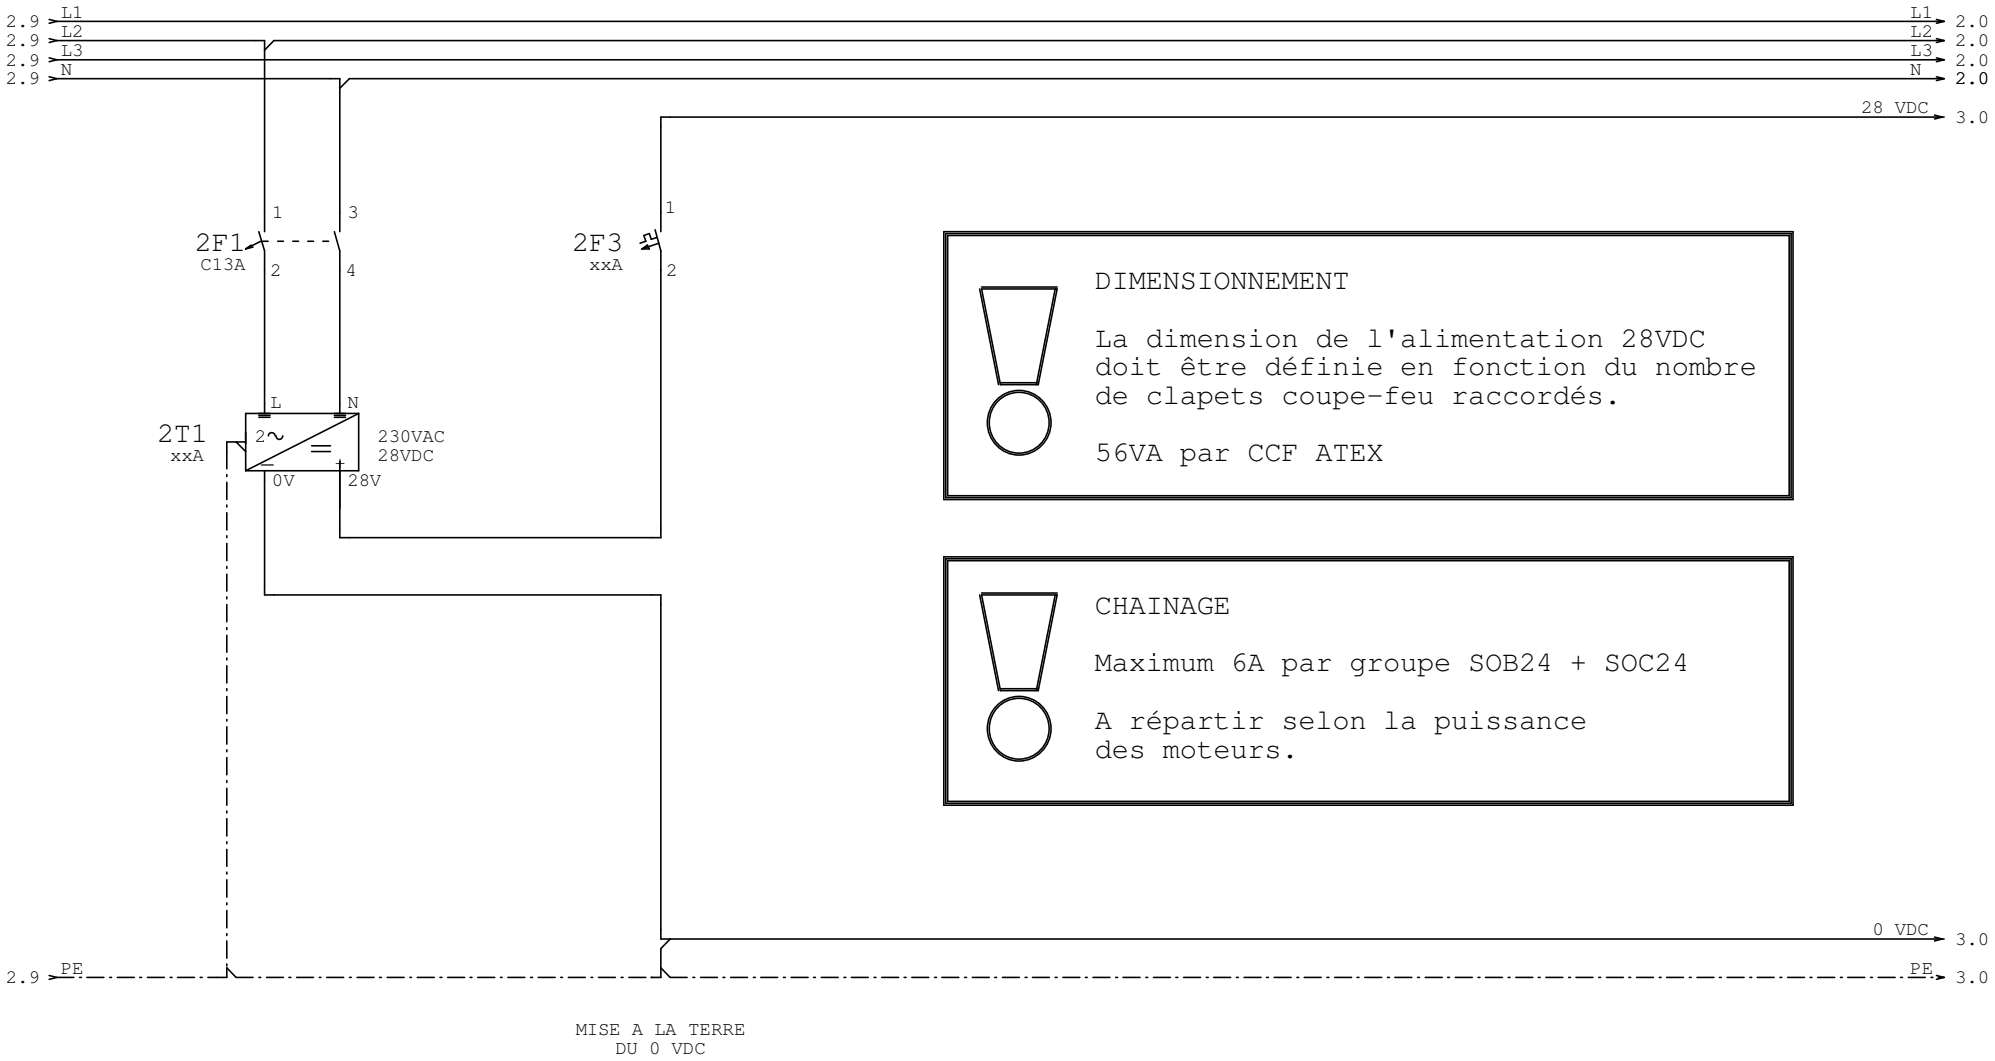

DATE	17.07.2017		ALIMENTATION 28VDC	N° FOLIO	2
PROJET					
COMMANDE CCF	SOC24 + SOB24 (CCF ATEX)			SUIVANT	3
N° SCHEMA	299899_S05			PRECEDENT	1
				TOTAL	3

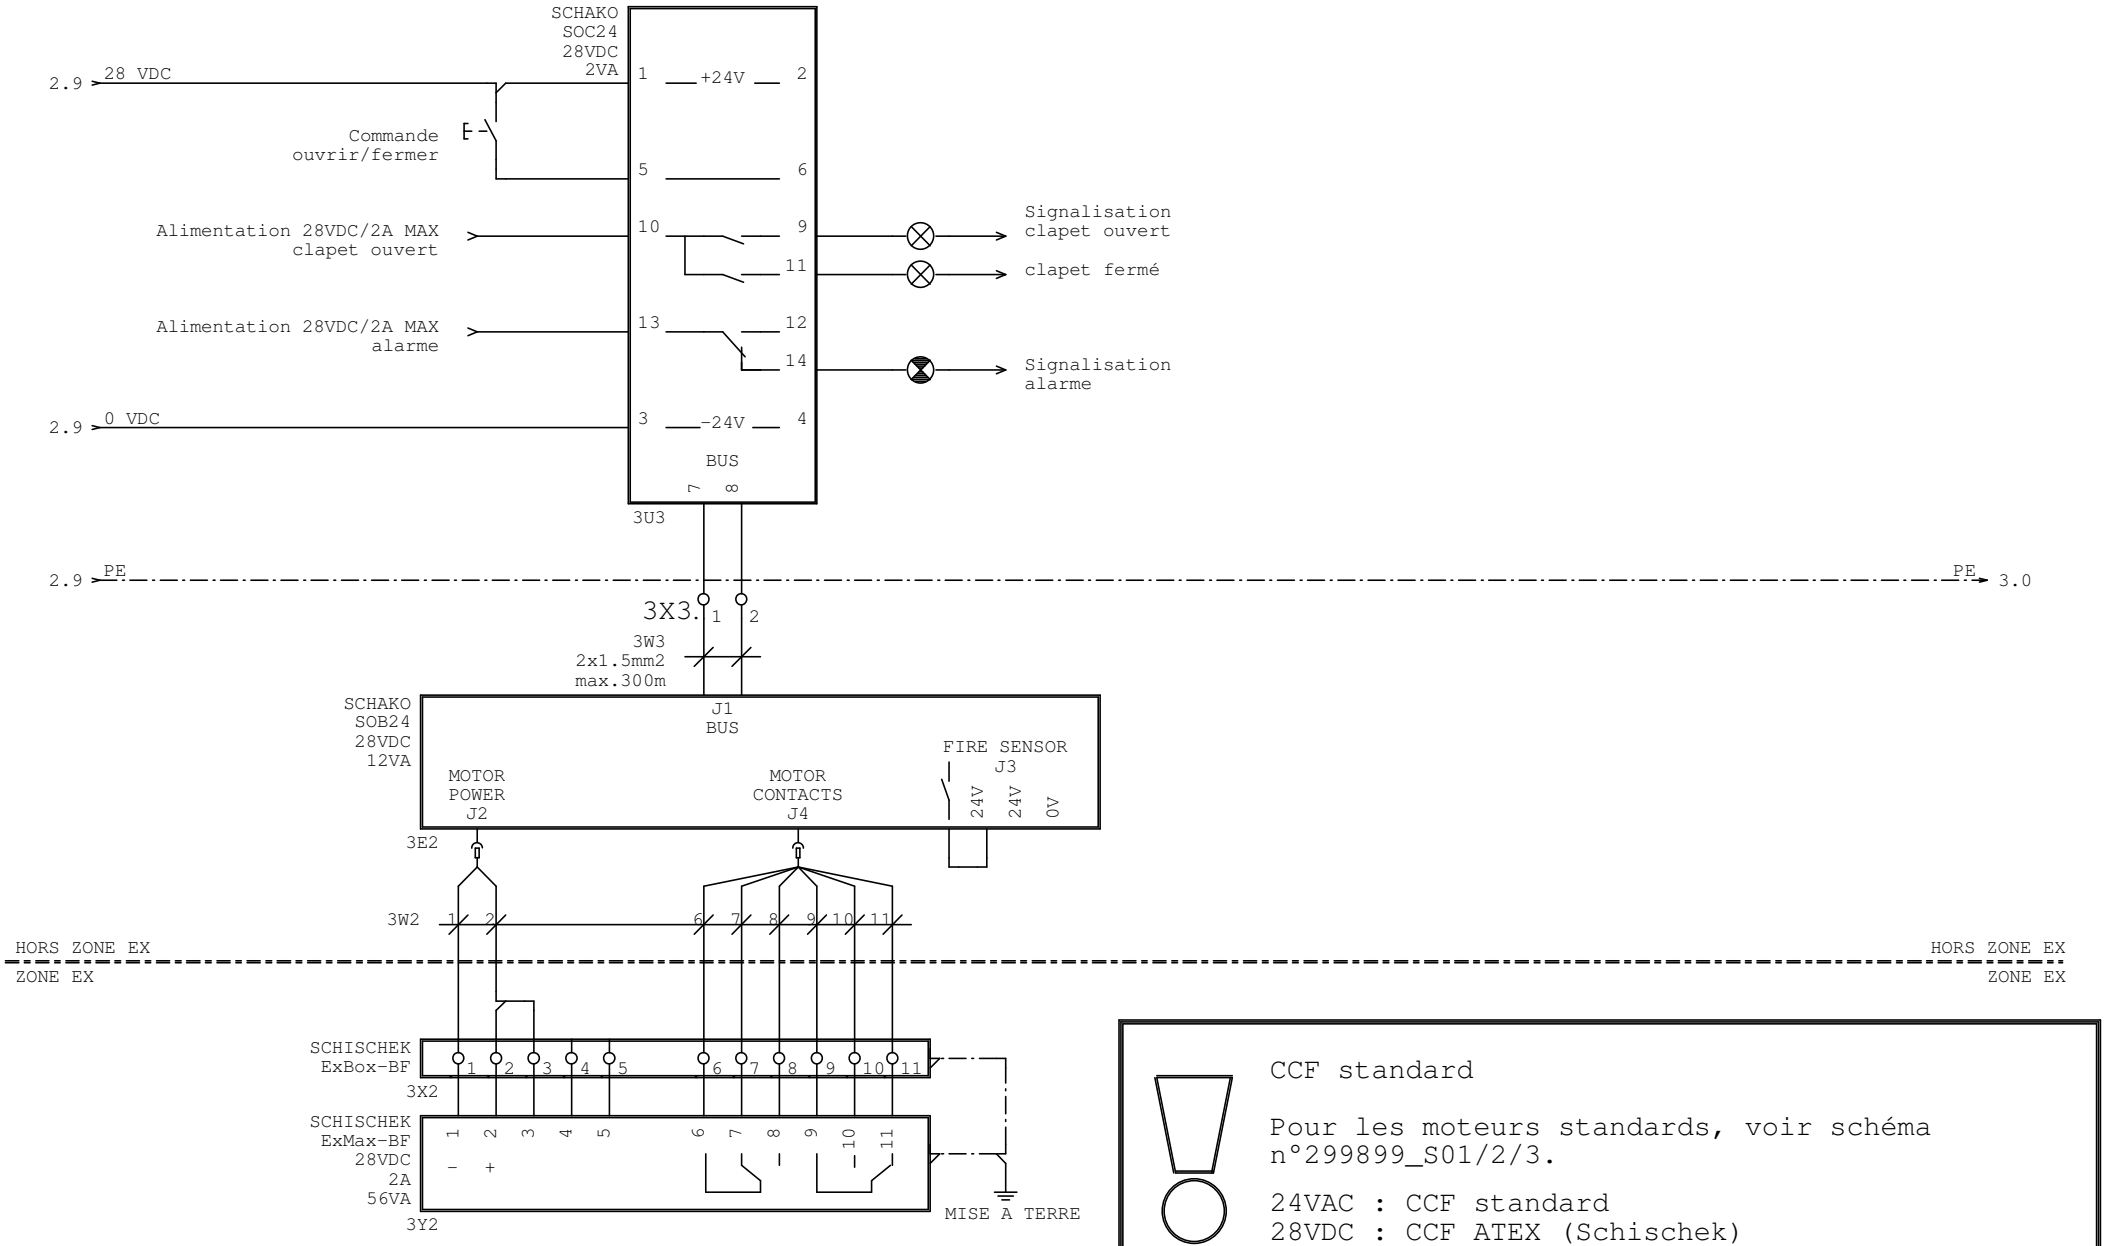

CCF standard

Pour les moteurs standards, voir schéma n°299899_S01/2/3.

24VAC : CCF standard
28VDC : CCF ATEX (Schischek)

DATE	17.07.2017	SCHEMA DE RACCORDEMENT	N° FOLIO 3
PROJET			SUIVANT
COMMANDE CCF	SOC24 + SOB24 (CCF ATEX)		PRECEDENT 2
N° SCHEMA	299899_S05		TOTAL 3