

Montage-instructie

Audix®



Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefoon +49 (0) 74 63 - 980 - 0
Fax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

AUDIX®-montage-instructie


Beschrijving

Bij de montage van kasten voor geluidsisolatie van het type AUDIX®... moet in acht worden genomen, dat vanuit de metaalstaanderconstructie van de wand, de beplanking van de wand of de aansluiting van de luchtleiding geen geluidsoverdracht plaatsvindt.

- Voor de bevestiging aan de wand-C-profielen moeten door de installateur montagehoeken en schroeven worden gebruikt (bevestigingsstrips en bevestigingshoeken op aanvraag).
- De beplanking van de wand mag niet aan de AUDIX®... worden bevestigd.
- De kasthals mag na de montage niet uit de beplanking steken. Om geluidontsnapping te voorkomen moet de gleuf tussen de kasthals en de beplanking met gepast duurzaam elastisch materiaal worden gesloten.
- Vul grotere holle ruimten tussen de AUDIX®... en de wand-C-profielen met isolatiemateriaal voor wanden.
- De afdekking van de opening (A) voorkomt tijdens de afwerking van het gebouw vervuiling van de AUDIX®...
- Voor de inbouw van het luchtrooster moet de AUDIX®... worden gereinigd.
- De montage van het luchtrooster bijv. DSC... gebeurt daarna.

Montagevoorbeelden

AUDIX®-R met DSC...

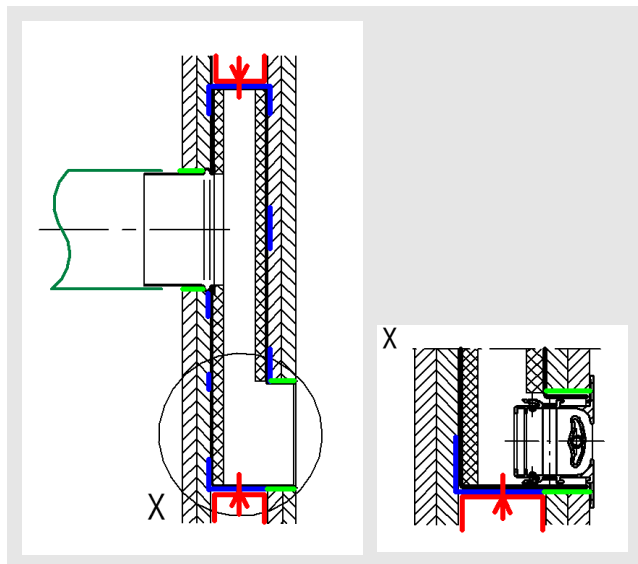


Flexibele aansluiting van de luchtleiding
eventueel aanvullende isolatiestrips door de installateur te voorzien

C-wandprofiel

Sluit de gleuf tussen de kasthals en de beplanking van de wand met duurzaam elastisch materiaal.

AUDIX®-ÜSG...

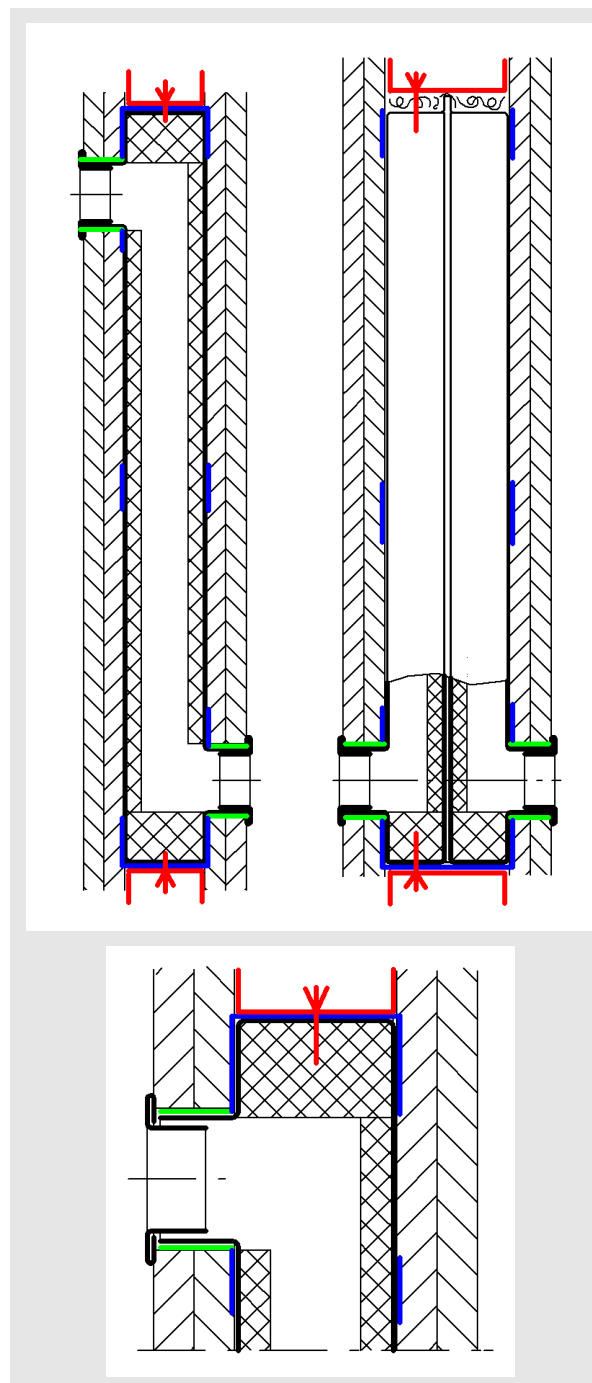

Aanvullende isolatiestrips door de installateur te voorzien
C-wandprofiel

Sluit de gleuf tussen de kasthals en de beplanking van de wand met duurzaam elastisch materiaal.

